



Система автономного контроля загазованности СГК-3.
Типовая схема соединений.


Пульт ПК-3

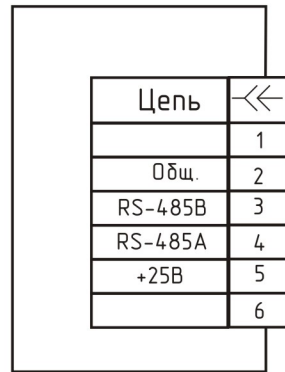


Сигнализатор СЗ-1

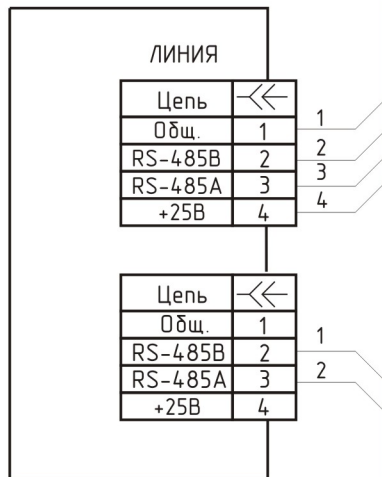

Сигнализатор СЗ-1

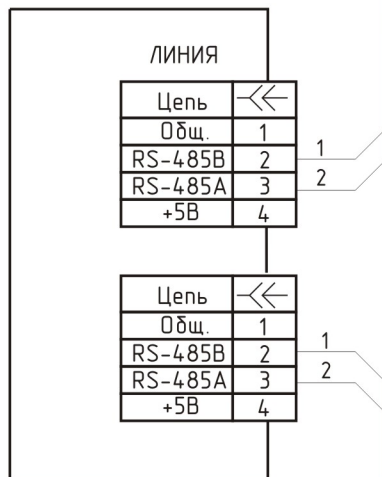

БУПС - 4

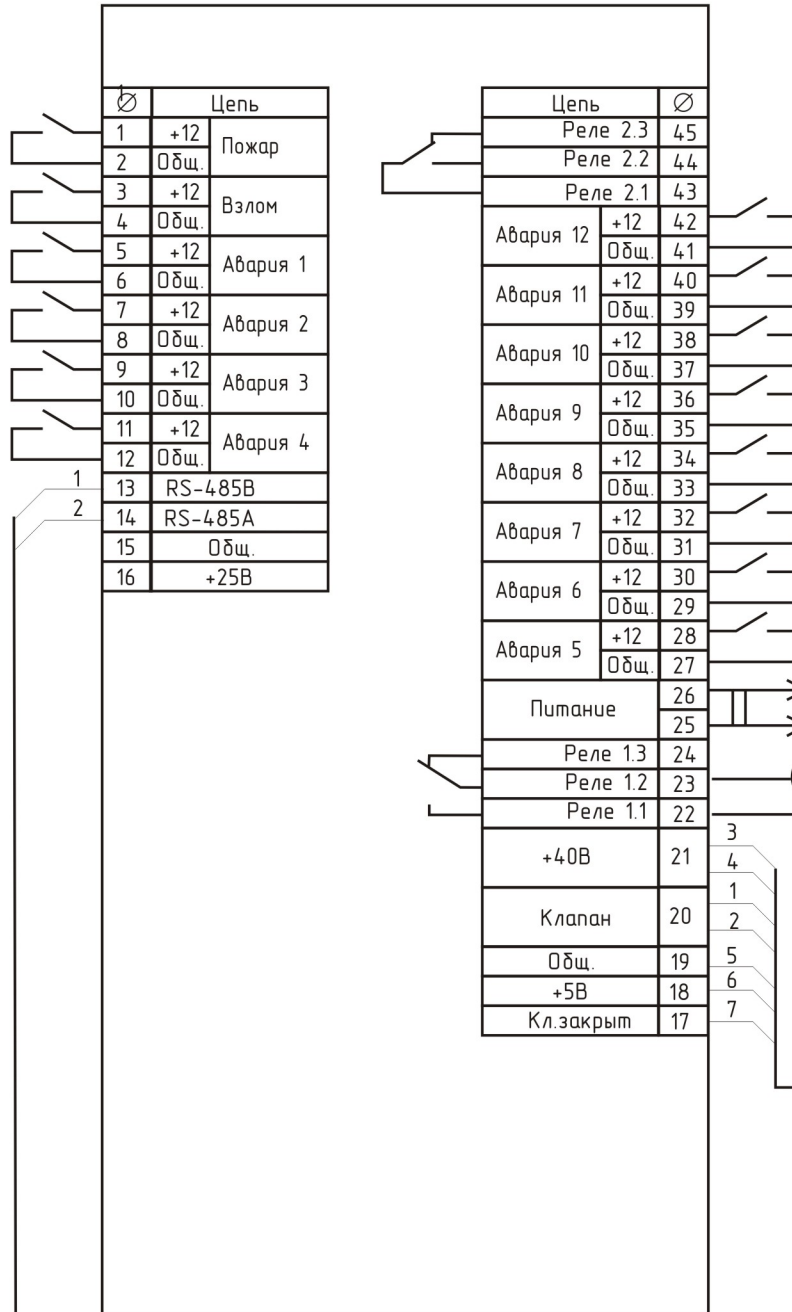

Клапан КЗГЭМ (НД)

Разъем RJ-45



- 1 - кабель типа UTP 2p Cat 5e
- 2 - кабель типа UTP 4p Cat 5e
- 3 - кабель типа UTP 1p Cat 5e

Схема подключений

Инв. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							
Т. Контр.					Лист	Листов	
Н. Контр.							
Утв.							