



Пульт ПК-3

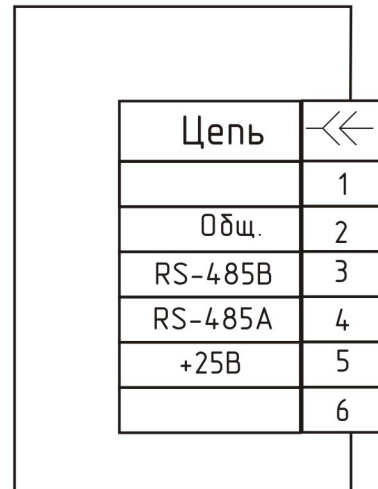


Сигнализатор СЗ-1 (СЗ-2)

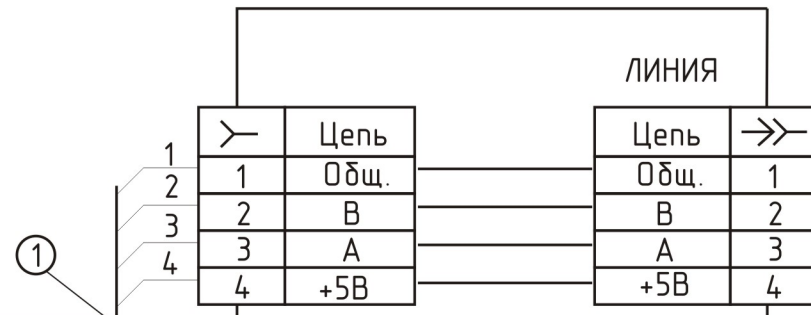

~220 В
50 Гц

КЛАПАН

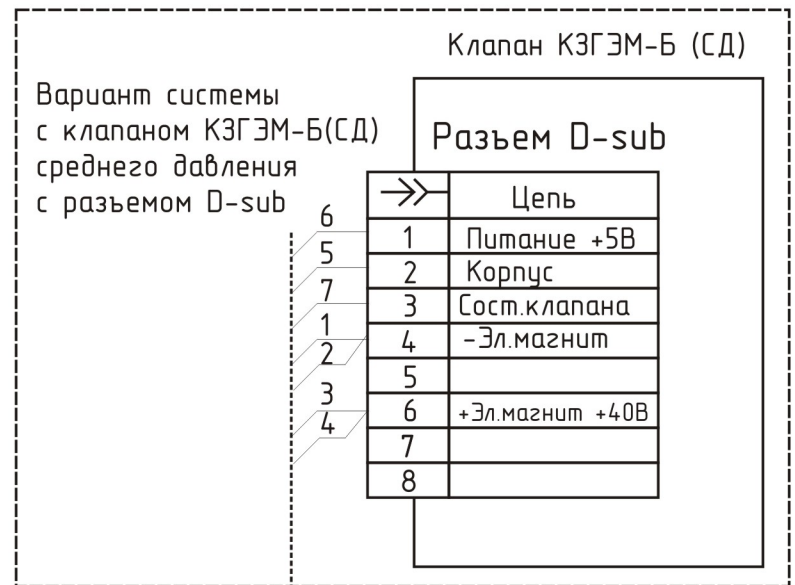

Клапан КЗГЭМ-Б (НД)



Система автономного контроля загазованности СГК-1-СН4(СО)
в составе сигнализатора загазованности клапана КЗГЭМ и пульта контрольного ПК-3.
Схема соединений.

1 - кабель типа UTP 2p Cat 5e,
длина не более 30 м.
2 - кабель типа UTP 4p Cat 5e,

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							
Т. Контр.					Лист	Листов	
Н. Контр.							
Утв.							

Инв. № подл. Подл. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подл. и дата
Инв. № подл. Подл. и дата