



Пульт ПК-3

Цепь	←←
	1
Общ.	2
RS-485B	3
RS-485A	4
+25В	5
	6

Сигнализатор СЗ-1 (СЗ-2)



Сигнализатор СЗ-1 (СЗ-2)

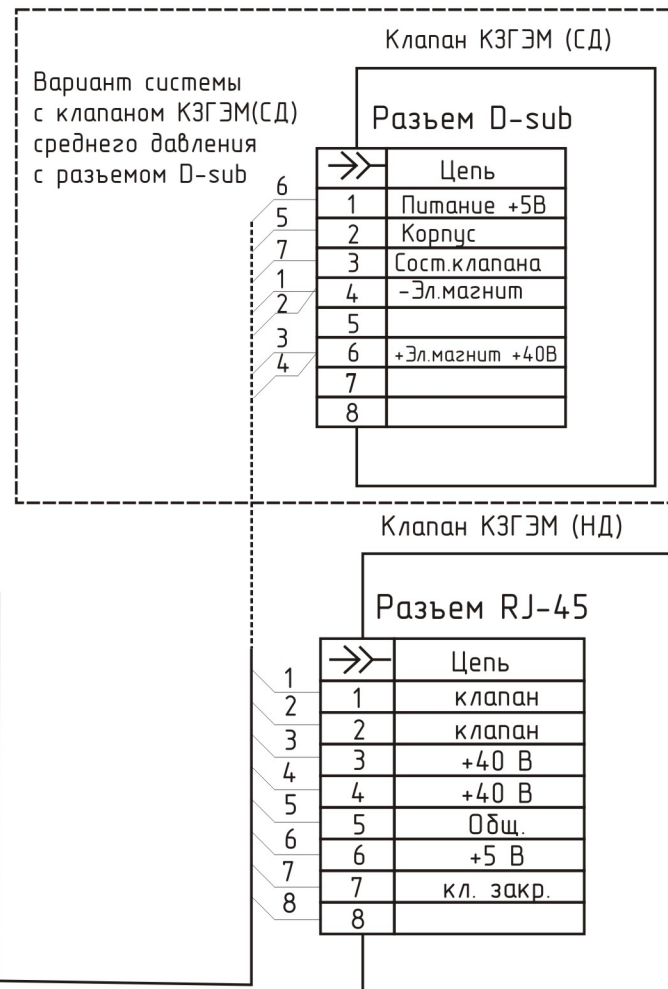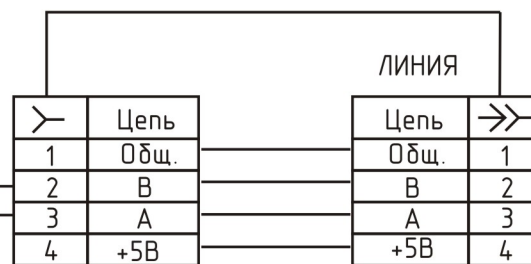

~220 В  
50 Гц

~220 В  
50 Гц

Система автономного контроля загазованности  
в составе сигнализаторов СЗ-1(природный газ)  
и СЗ-2(оксид углерода), клапана КЗГЭМ и  
пульта ПК-3

Инв. № подл. Подп. и дата  
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  
Инв. № подл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							
Т. Контр.					Лист	Листов	
Н. Контр.							
Утв.							