


Система автономного контроля загазованности СГК-2
 В составе сигнализатора СЗ-1(природный газ),сигнализатор СЗ-2(оксид углерода), клапана КЗГЭМ и пульта
 контрольного ПК-3

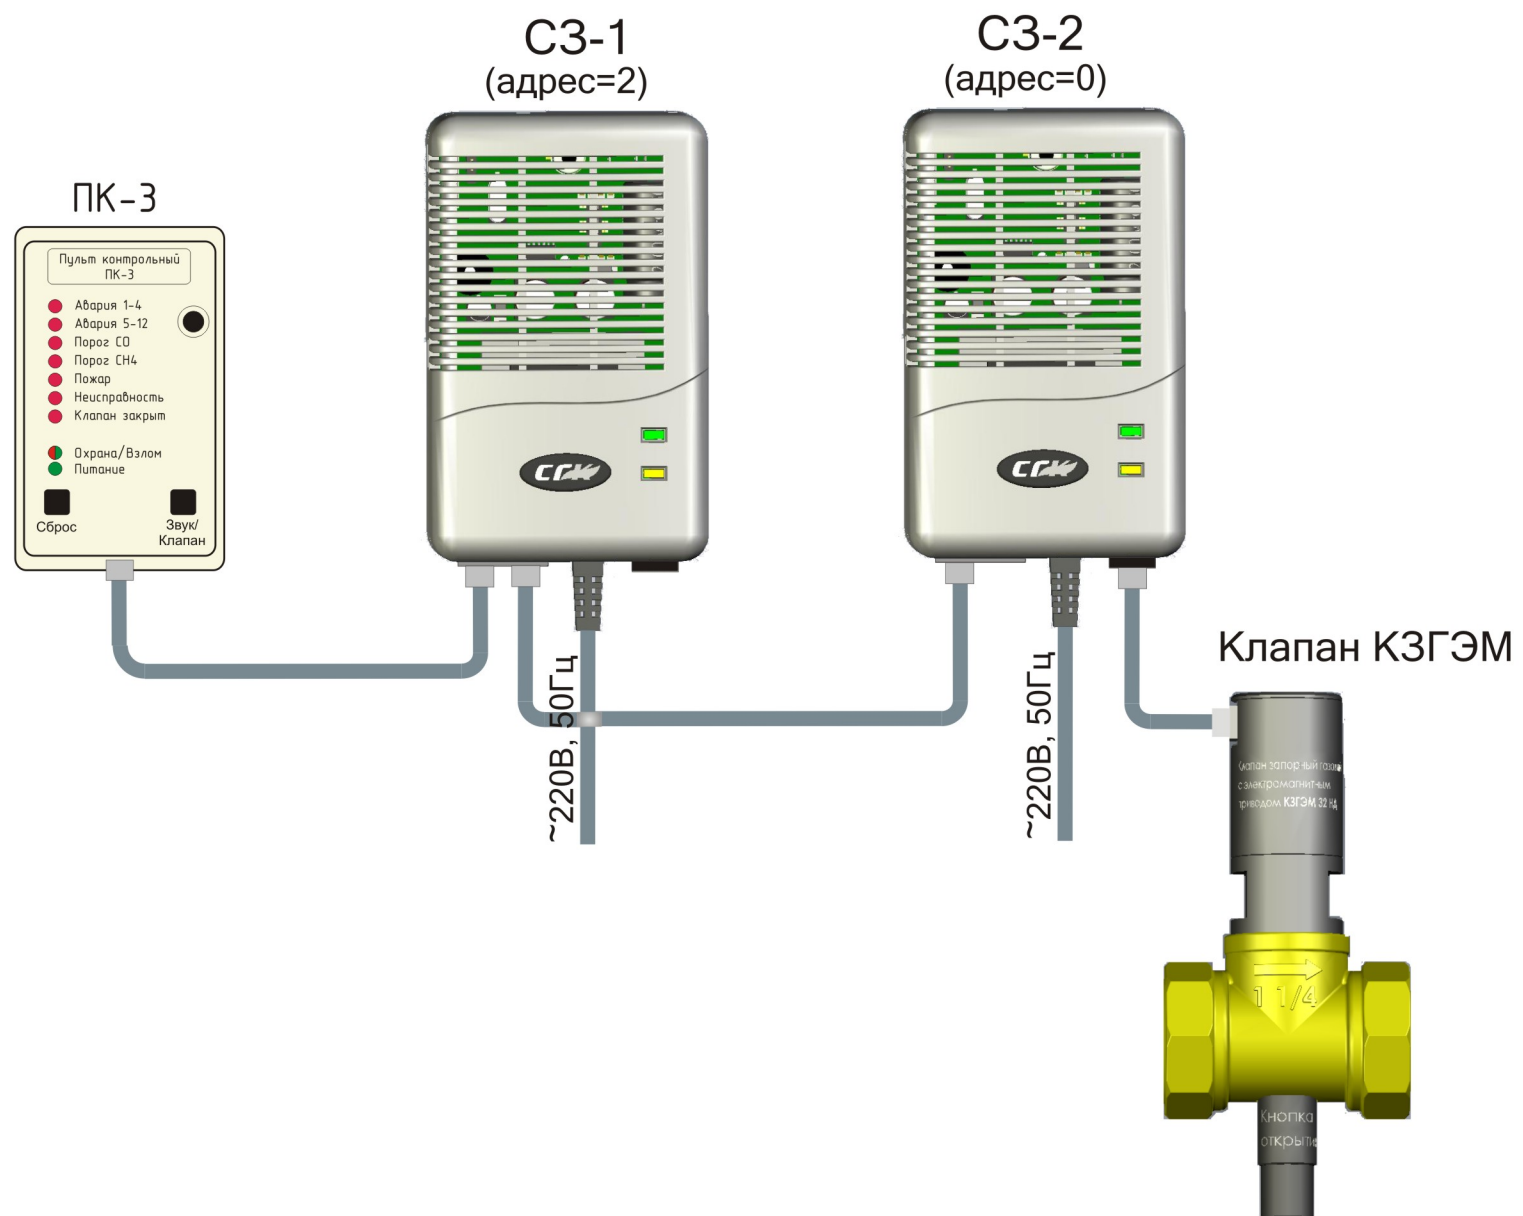

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							
Т. Контр.					Лист	Листов	
Н. Контр.							
Утв.							